


PENDULES D'ENTRAINEMENT - Comptes secondes cruciformes - Étanche IP65
Pour le contrôle individuel par le nageur de ses propres performances

Nos fabrications sont réalisées en France
Matériaux robustes, inaltérables
Traités Anti UV / Anti corrosion / Anti chlore




Très Basse Tension de Sécurité (T.B.T.S.) 24 VAC



631B – Murale ronde

- Cadre aluminium brossé
- Cadran ABS blanc anti UV
- Verre minéral
- Ø 505 mm / 10 kg

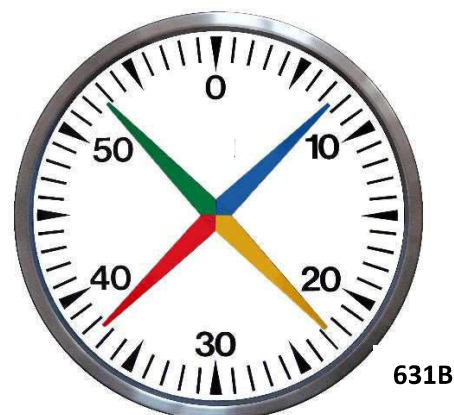

630B – Murale / 62,5 cm x 62,5 cm


- Cadre acier galvanisé / Peinture Epoxy anti-UV bleue
- Cadran aluminium laqué Vinyle blanc anti-UV
- Verre plexiglass
- Montage murale sur équerre de fixation
- D : 625x625x10 mm / 15 kg

630B/ET – Murale extérieure / Étanche IP67

- Extérieur / Identique 630B
- Étanche IP67

611B – Murale / 1 mètre x 1 mètre


- Cadre acier galvanisé / Peinture Epoxy anti-UV bleue
- Cadran aluminium laqué Vinyle blanc anti-UV
- Verre plexiglass
- Montage murale sur équerre de fixation
- D : 625x625x10 mm / 15 kg

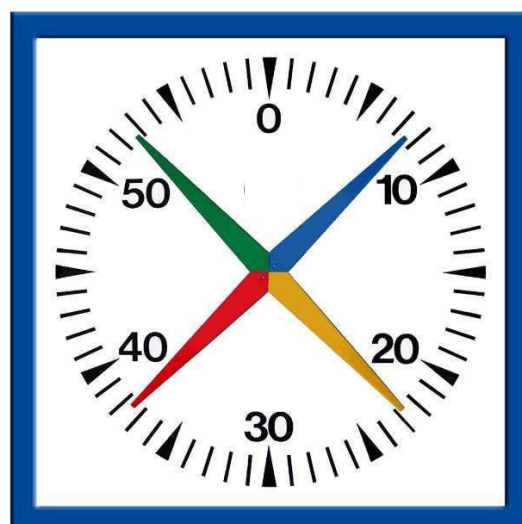

630B, 630B/ET, 611B

629B – Murale économique / 1 mètre x 1 mètre

- Sans cadre, ni verre
- Aiguille apparente
- Cadran ABS blanc anti UV
- D : 1 mètre x 1 mètre / 10 kg

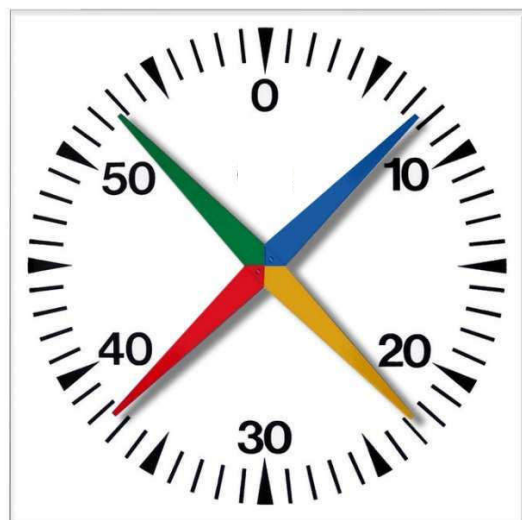

629B

Caractéristiques communes (611B, 629B, 630B et 631B) :

- Compte secondes / 60 sec. 1 tr/mn
- 4 aiguilles (jaune, rouge, verte, noire)
- Rotation continue pour départ toutes les 15 secondes
- Al : 220VAC/24V synchronisé 50Hz – 8W

ACCESSOIRES

611B/LED – Eclairage LED

629B/LED

630B/LED

631B/LED


OPTION Eclairage LED pour cruciformes

- Eclairage blanc froid
- Flexible LEDs (3528)



FIXATION MURAGE DES COMPTE-SECONDES 611B / 630B

- Inclus avec la livraison

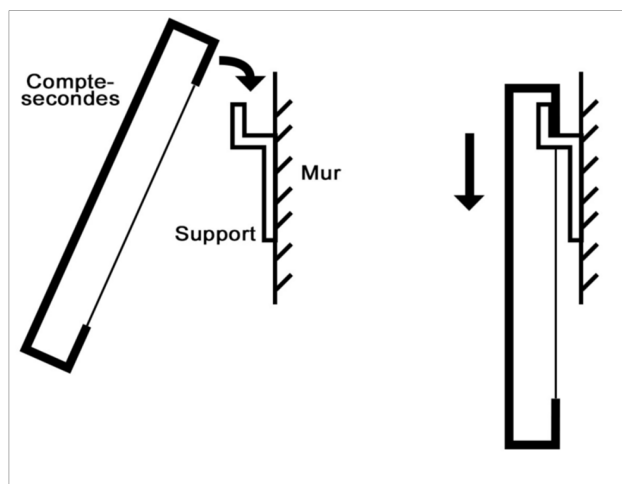

FIXATION SUR PIEDS BORD DE BASSIN DES COMPTE-SECONDES 611B / 630B


OPTION pour COMPTE-SECONDES 611B / 630B

- Pieds rotatifs acier galvanisé
- Peinture Epoxy gris

Nous consulter



ALIMENTATION / COMMANDE SYNCHRONISÉE POUR PLUSIEURS COMPTE-SECONDES CRUCIFORMES

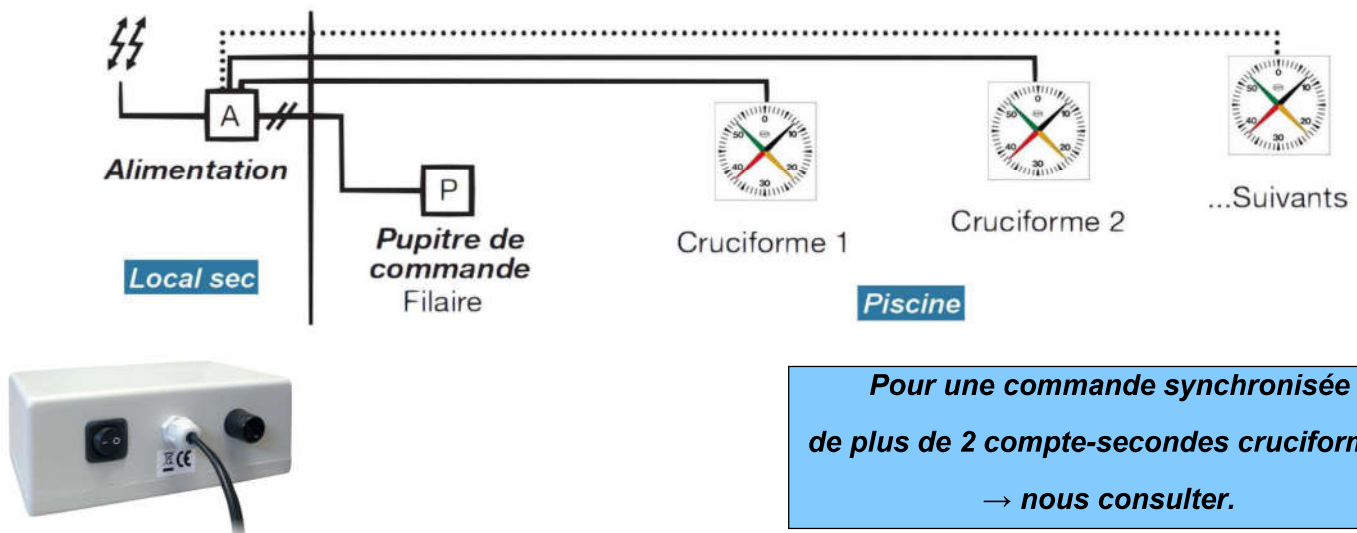

- Pour 2 compte-secondes 611B, 629B, 630B ou 631B au choix
- Boîtier d'alimentation transformateur 220VAC/24VAC
- Pupitre de commande : réglage indépendant des compte-secondes / Marche-Arrêt synchronisé
- Câble 10 m de liaison entre le boîtier d'alimentation et le pupitre de commande
- AI : 220VAC synchronisé 50Hz
- Dim : 115x651x40 mm

RÉF 632B – Ensemble synchronisé / Commande filaire

- Composé d'un boîtier d'alimentation et pupitre de commande filaire 10 m



RÉF 632B/RF – Ensemble synchronisé / Commande sans fil

- Composé d'un boîtier d'alimentation et télécommande sans fil de portée 30 m



- Non inclus : Câble de liaison entre boîtier-transformateur d'alimentation et compte-seconde (nous consulter et indiquer la longueur souhaitée).
- Privilégier : Câble 2 fils 0,5mm² minimum H03VVH2-F Longueur : 25 m maximum
- Autres commandes, nous consulter : Interrupteur à clé, etc...

ALIMENTATION TRANSFORMATEUR DES COMPTE-SECONDES

Le transformateur est inclus dans un boîtier étanche IP54 à relier au(x) compte-seconde(s).

Installation 1 cruciforme individuel
(A supprimer si installation synchronisée)




Installation 2 cruciformes synchronisés
C1, C2 (ou plus)




L'utilisateur devra faire son propre montage avec la longueur de câble nécessaire jusqu'à l'alimentation source 230 VAC / 50 Hz. Privilégier l'installation du boîtier-transformateur dans un local sec ou zone protégée.

Veillez à couper l'alimentation générale quotidiennement.

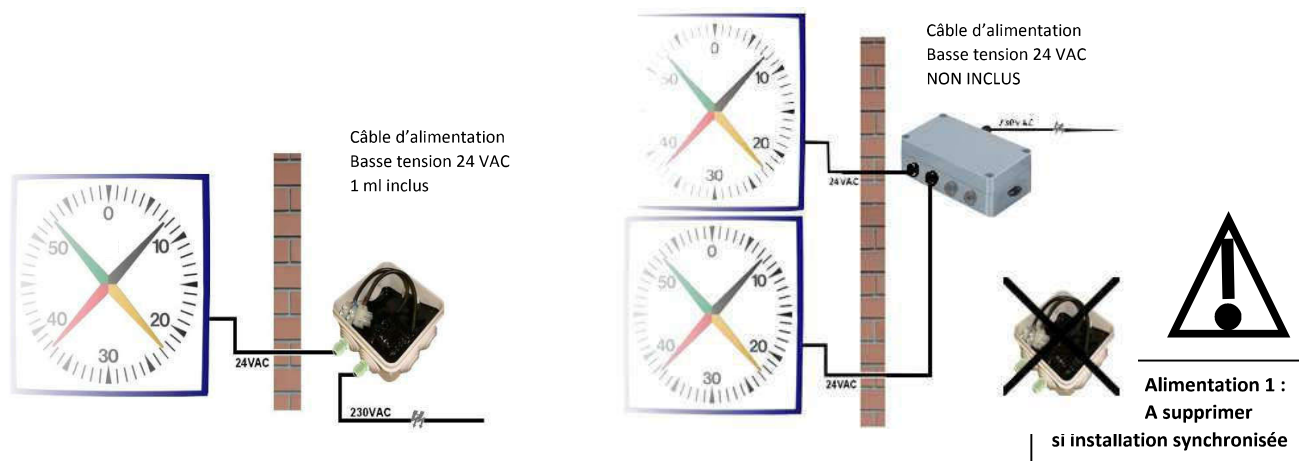

Câble d'alimentation Boîtier-transformateur – Cruciforme : Privilégier un câble 2 fils 0,5mm² minimum H03VVH2-F de longueur inférieure à 25 ml maximum entre cruciforme(s) et alimentation.

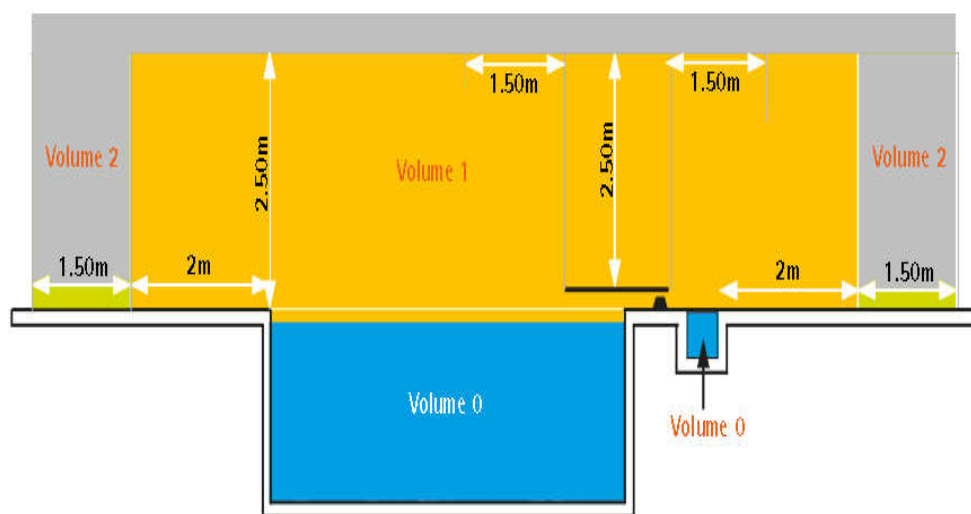

Dimensions des volumes pour la mise en place d'équipements électriques

*Norme relative aux installations électriques des piscines : C 15-100 section 702 publiée par l'U.T.E.
(Union Technique de l'Electricité)*

L'utilisateur fera son propre montage depuis la source 230 VAC / 50Hz selon les règles générales de mise en œuvre et de protection des équipements électriques.

Le boîtier-transformateur est à installer une zone protégée, local sec ou dans une double cloison isolée selon les règles générales de mise en œuvre et de protection des équipements électriques.

Le boîtier-transformateur pour installation individuelle dispose de 1 m de câble 2 fils 0,5mm² minimum H03VVH2-F.

IMPORTANT : Ce boîtier individuel est à supprimer lors d'une installation synchronisée

IMPORTANT : Veiller à couper l'alimentation du boîtier-transformateur et des cruciformes quotidiennement.

Le cruciforme est à installer dans le volume préconisé selon les règles générales de mise en œuvre et de protection des équipements électriques.

La tension 24 VAC peut être présente dans les zones de Volume 2 mais ne doit pas être présente dans les zones de Volume 1 et 0.

La tension 12 VAC peut être présente dans les zones de Volume 1 et 2, mais ne doit pas être présente dans les zones de Volume 0.